

## 钦州市开投水务有限公司 2025年07月水质检验情况综合表

名 称		第一水厂	第二水厂	第三水厂	管网水	全公司合计
菌落总数	检验数量 (个)	31	31	31	36	129
	合格数量 (个)	31	31	31	36	129
	平均值	1	1	5	14	5
	最大值	2	5	76	92	92
总大肠菌群	检验数量 (个)	31	31	31	36	129
	合格数量 (个)	31	31	31	36	129
	平均值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	最大值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
二氧化氯	检验数量 (个)	124	124	124	36	408
	合格数量 (个)	124	124	124	36	408
	平均值	0.17	0.20	0.19	0.05	0.15
	最小值	0.10	0.12	0.12	0.02	0.02
浊 度	检验数量 (个)	775	775	403	36	1989
	合格数量 (个)	775	775	403	35	1988
	平均值	0.40	0.43	0.48	0.45	0.44
	最大值	0.94	0.70	0.91	1.1	1.1
色 度	检验数量 (个)	31	775	403	36	1245
	合格数量 (个)	31	775	403	36	1245
	平均值	5	5	5	5	5
	最大值	5	5	5	5	5
臭和味	检验数量 (个)	775	775	403	36	1989
	合格数量 (个)	775	775	403	36	1989
	平均值	无	无	无	无	无
	最大值	无	无	无	无	无
高锰酸盐指数	检验数量 (个)	31	31	31	12	105
	合格数量 (个)	31	31	31	12	105
	平均值	2.3	2.6	2.2	2.3	2.3
	最大值	2.9	3.0	3.0	2.9	3.0
40项扣除7项 后综合合格 率	检验数量 (个)	33	33	33	132	231
	合格数量 (个)	33	33	33	132	231
	合格率 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
水质综合合格率 (%)		100.00	100.00	100.00	99.65	99.99

编制人：刘素金

审核人：周志玲




## 钦州市开投水务有限公司 2025年08月水质检验情况综合表

名 称		第一水厂	第二水厂	第三水厂	管网水	全公司合计
菌落总数	检验数量 (个)	31	31	31	28	121
	合格数量 (个)	31	31	31	28	121
	平均值	1	1	4	13	5
	最大值	13	10	66	78	78
总大肠菌群	检验数量 (个)	31	31	31	28	121
	合格数量 (个)	31	31	31	28	121
	平均值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	最大值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
二氧化氯	检验数量 (个)	124	124	124	28	400
	合格数量 (个)	124	124	124	28	400
	平均值	0.21	0.19	0.23	0.04	0.17
	最小值	0.10	0.13	0.12	0.02	0.02
浊 度	检验数量 (个)	775	775	403	28	1981
	合格数量 (个)	775	775	403	28	1981
	平均值	0.34	0.34	0.41	0.35	0.36
	最大值	0.80	0.70	0.72	0.90	0.90
色 度	检验数量 (个)	31	775	403	28	1237
	合格数量 (个)	31	775	403	28	1237
	平均值	5	5	5	5	5
	最大值	5	5	5	5	5
臭和味	检验数量 (个)	775	775	403	28	1981
	合格数量 (个)	775	775	403	28	1981
	平均值	无	无	无	无	无
	最大值	无	无	无	无	无
高锰酸盐指数	检验数量 (个)	31	31	31	8	101
	合格数量 (个)	31	31	31	8	101
	平均值	1.9	2.0	1.8	2.0	1.9
	最大值	2.5	3.0	2.4	2.4	3.0
40项扣除7项后综合合格率	检验数量 (个)	33	33	33	132	231
	合格数量 (个)	33	33	33	132	231
	合格率 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
水质综合合格率 (%)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

编制人：刘素金

审核人：(周志斌)



## 钦州市开投水务有限公司 2025年09月水质检验情况综合表

名 称		第一水厂	第二水厂	第三水厂	管网水	全公司合计
菌落总数	检验数量 (个)	30	30	30	47	137
	合格数量 (个)	30	30	30	47	137
	平均值	1	1	3	4	2
	最大值	1	2	36	48	48
总大肠菌群	检验数量 (个)	30	30	30	47	137
	合格数量 (个)	30	30	30	47	137
	平均值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	最大值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
二氧化氯	检验数量 (个)	120	120	120	47	407
	合格数量 (个)	120	120	120	47	407
	平均值	0.21	0.19	0.18	0.05	0.16
	最小值	0.11	0.11	0.11	0.02	0.02
浊 度	检验数量 (个)	750	750	390	47	1937
	合格数量 (个)	750	750	390	47	1937
	平均值	0.28	0.33	0.37	0.35	0.33
	最大值	0.70	0.69	0.72	0.96	0.96
色 度	检验数量 (个)	30	750	390	47	1217
	合格数量 (个)	30	750	390	47	1217
	平均值	5	5	5	5	5
	最大值	5	5	5	5	5
臭和味	检验数量 (个)	750	750	390	47	1937
	合格数量 (个)	750	750	390	47	1937
	平均值	无	无	无	无	无
	最大值	无	无	无	无	无
高锰酸盐指数	检验数量 (个)	30	30	30	35	125
	合格数量 (个)	30	30	30	35	125
	平均值	1.8	1.9	2.1	1.8	1.9
	最大值	2.4	2.4	2.6	2.4	2.6
40项扣除7项 后综合合格 率	检验数量 (个)	33	33	33	132	231
	合格数量 (个)	33	33	33	132	231
	合格率 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
水质综合合格率 (%)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

编制人：刘素金

审核人：(李)志平




## 钦州市开投水务有限公司 2025年10月水质检验情况综合表

名 称		第一水厂	第二水厂	第三水厂	管网水	全公司合计
菌落总数	检验数量 (个)	31	31	31	28	121
	合格数量 (个)	31	31	31	28	121
	平均值	1	1	1	7	3
	最大值	2	1	7	86	86
总大肠菌群	检验数量 (个)	31	31	31	28	121
	合格数量 (个)	31	31	31	28	121
	平均值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	最大值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
二氧化氯	检验数量 (个)	124	124	124	28	400
	合格数量 (个)	124	124	124	28	400
	平均值	0.21	0.22	0.17	0.05	0.16
	最小值	0.12	0.14	0.11	0.02	0.02
浊 度	检验数量 (个)	775	775	403	28	1981
	合格数量 (个)	775	775	403	28	1981
	平均值	0.33	0.28	0.37	0.42	0.35
	最大值	0.86	0.78	0.76	0.98	0.98
色 度	检验数量 (个)	31	775	403	28	1237
	合格数量 (个)	31	775	403	28	1237
	平均值	5	5	5	5	5
	最大值	5	5	5	5	5
臭和味	检验数量 (个)	775	775	403	28	1981
	合格数量 (个)	775	775	403	28	1981
	平均值	无	无	无	无	无
	最大值	无	无	无	无	无
高锰酸盐指数	检验数量 (个)	31	31	31	10	103
	合格数量 (个)	31	31	31	10	103
	平均值	1.6	1.7	1.9	1.6	1.7
	最大值	2.5	2.4	2.6	1.8	2.6
40项扣除7项 后综合合格 率	检验数量 (个)	33	33	33	132	231
	合格数量 (个)	33	33	33	132	231
	合格率 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
水质综合合格率 (%)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

编制人：刘素金

审核人：(盖) (章)

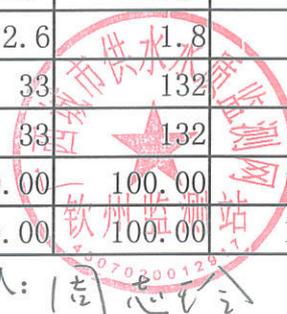

# 钦州市开投水务有限公司

## 2025年11月水质检验情况综合表

名 称		第一水厂	第二水厂	第三水厂	管网水	全公司合计
菌落总数	检验数量 (个)	30	30	30	45	135
	合格数量 (个)	30	30	30	45	135
	平均值	1	1	1	2	1
	最大值	1	1	2	55	55
总大肠菌群	检验数量 (个)	30	30	30	45	135
	合格数量 (个)	30	30	30	45	135
	平均值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	最大值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
二氧化氯	检验数量 (个)	120	120	120	45	405
	合格数量 (个)	120	120	120	45	405
	平均值	0.24	0.24	0.26	0.10	0.21
	最小值	0.10	0.12	0.12	0.02	0.02
浊 度	检验数量 (个)	750	750	390	45	1935
	合格数量 (个)	750	750	390	45	1935
	平均值	0.37	0.28	0.33	0.34	0.33
	最大值	0.95	0.70	0.69	0.96	0.96
色度	检验数量 (个)	30	750	390	45	1215
	合格数量 (个)	30	750	390	45	1215
	平均值	5	5	5	5	5
	最大值	5	5	5	5	5
臭和味	检验数量 (个)	750	750	390	45	1935
	合格数量 (个)	750	750	390	45	1935
	平均值	无	无	无	无	无
	最大值	无	无	无	无	无
高锰酸盐指数	检验数量 (个)	30	30	30	32	122
	合格数量 (个)	30	30	30	32	122
	平均值	1.3	1.4	1.6	1.3	1.4
	最大值	1.8	2.3	2.0	1.8	2.3
40项扣除7项后综合合格率	检验数量 (个)	33	33	33	132	231
	合格数量 (个)	33	33	33	132	231
	合格率 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
水质综合合格率 (%)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

编制人：刘素金

审核人：1508020212



## 钦州市开投水务有限公司 2025年12月水质检验情况综合表

名 称		第一水厂	第二水厂	第三水厂	管网水	全公司合计
菌落总数	检验数量 (个)	31	31	31	28	121
	合格数量 (个)	31	31	31	28	121
	平均值	1	1	1	1	1
	最大值	2	1	2	3	3
总大肠菌群	检验数量 (个)	31	31	31	28	121
	合格数量 (个)	31	31	31	28	121
	平均值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
	最大值	未检出	未检出	未检出	未检出	未检出
二氧化氯	检验数量 (个)	124	124	124	28	400
	合格数量 (个)	124	124	124	28	400
	平均值	0.26	0.26	0.31	0.08	0.23
	最小值	0.12	0.19	0.12	0.03	0.03
浊 度	检验数量 (个)	775	775	403	28	1981
	合格数量 (个)	775	775	403	28	1981
	平均值	0.52	0.30	0.27	0.42	0.38
	最大值	0.98	0.59	0.76	0.89	0.98
色度	检验数量 (个)	31	775	403	28	1237
	合格数量 (个)	31	775	403	28	1237
	平均值	5	5	5	5	5
	最大值	5	5	5	5	5
臭和味	检验数量 (个)	775	775	403	28	1981
	合格数量 (个)	775	775	403	28	1981
	平均值	无	无	无	无	无
	最大值	无	无	无	无	无
高锰酸盐指数	检验数量 (个)	31	31	31	10	103
	合格数量 (个)	31	31	31	10	103
	平均值	1.3	1.4	1.5	1.5	1.4
	最大值	1.7	1.6	1.8	1.7	1.8
40项扣除7项 后综合合格 率	检验数量 (个)	33	33	33	132	231
	合格数量 (个)	33	33	33	132	231
	合格率 (%)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
水质综合合格率 (%)		100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

编制人：刘素金

审核人：|吉|  
